


# ¿Cómo conectar mi control de temperatura?

Salida de control 4-20 mA




1. Identifique las terminales de conexión en la parte posterior del control.

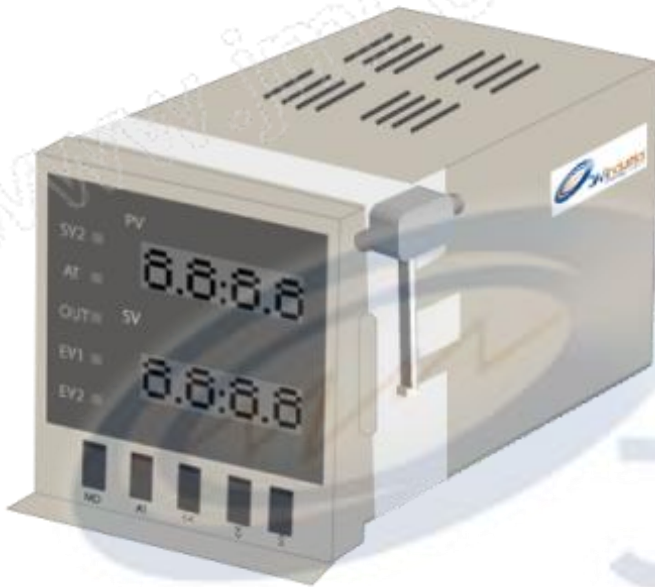

Vista posterior

## 1.1 Diagrama

Salida de control 4-20 mA

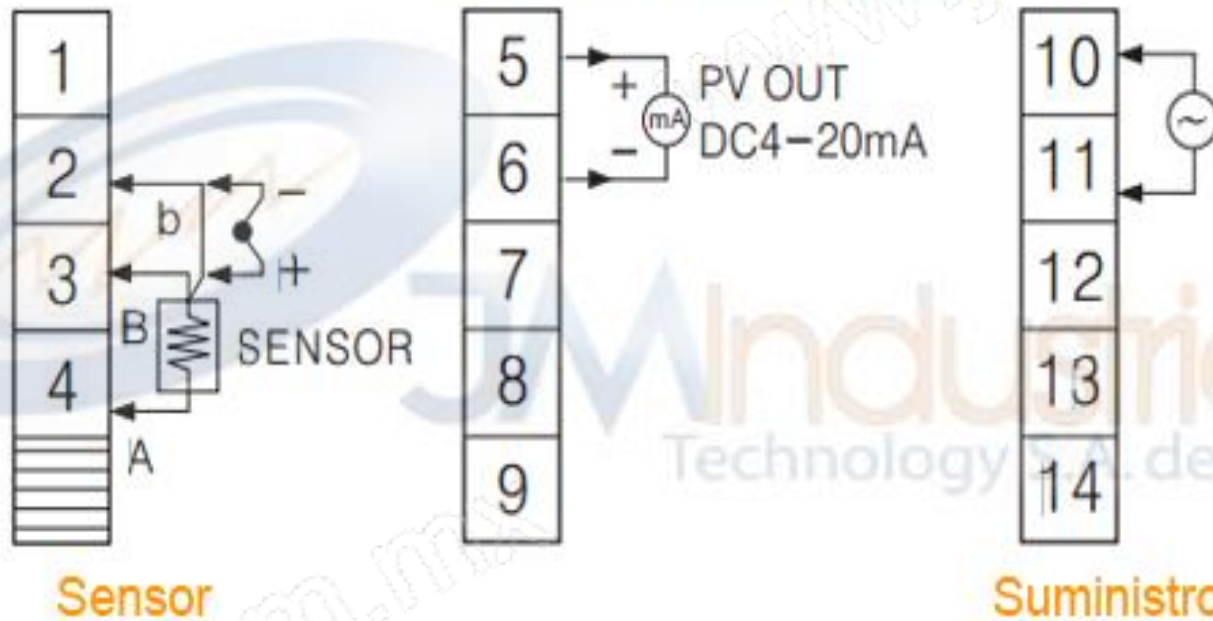


# Conexión de Termopar ó PT100

## 2. Conexión de Termopar



## 2.1 Diagrama

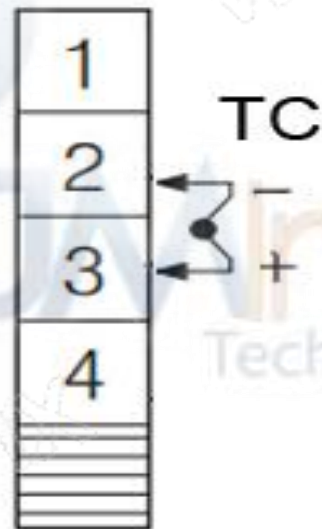


# Conexión de Termopar ó PT100

## 2.2 Conexión de PT100 3 hilos



## 2.3 Diagrama

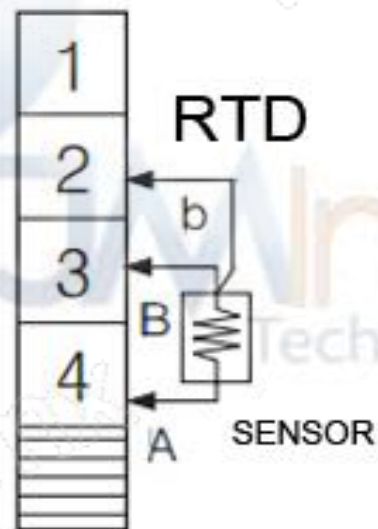




### 3. Conexión de Alimentación



## 3.1 Diagrama

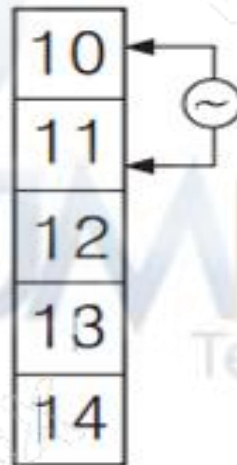



## 4. Conexión de Alimentación



## 4.1 Conexión de Alimentación

